




Projet :			
Client :			
Élément de construction/étage/local :		Chapiste :	
Entreprise d'installation :		Travaux de chape terminés le :	
Début du chauffage fonctionnel à	°C T _V le:	Chauffage fonctionnel à pas de +5 K à	°C T _V le:
Chauffage fonctionnel a pas de +5 K à	°C T _V le:	Chauffage fonctionnel a pas de +5 K à	°C T _V le:
Chauffage fonctionnel a pas de +5 K à	°C T _V le:	Chauffage fonctionnel a pas de +5 K à	°C T _V le:
Chauffage fonctionnel a pas de +5 K à	°C T _V le:	Chauffage fonctionnel a pas de +5 K à	°C T _V le:
Fin du chauffage fonctionnel le :		Chauffage fonctionnel interrompu ? du : au:	
La surface de plancher chauffée était-elle vide ? ☐ oui ☐ non		Les locaux étaient-ils ventilés sans courant d'air ? ☐ oui ☐ non	
L'installation a été débloquée pour d'autres mesures de construction à une température extérieure de °C le :			
Client :		Entreprise d'installation :	
Direction des travaux/architecte :		Après le chauffage fonctionnel, il n'est pas encore garanti que la chape ait atteint l'humidité résiduelle prescrite pour le revêtement de sol à appliquer. Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire de poursuivre le chauffage et le dé-chauffage.	

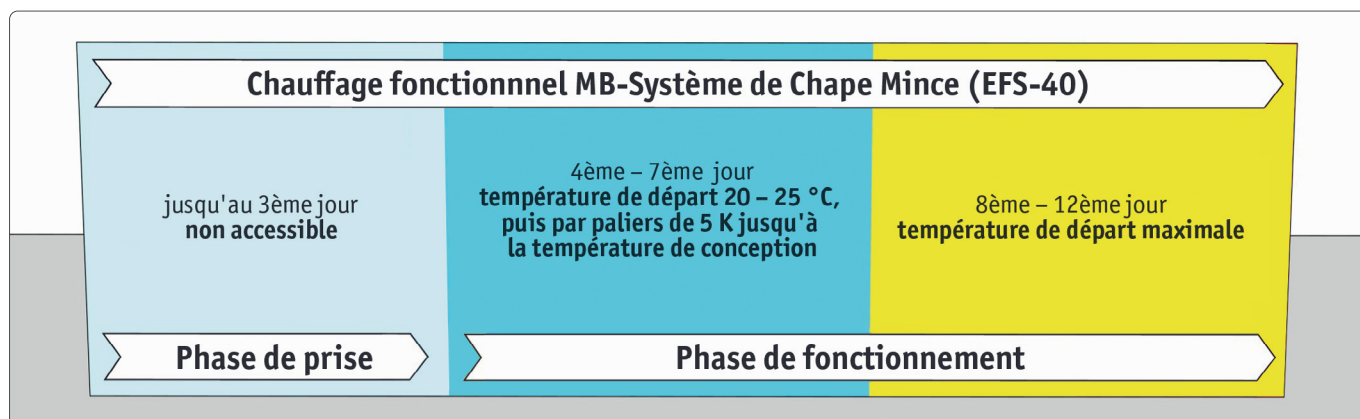